



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд д. 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд д. 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Бор

606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д. 22, тел/факс 2-43-30 (код – 83159) e-mail: ondpr-bor@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: 2-43-30 ОНД и ПР по г. о. г. Бор

«26» ноября 2019 г.

Нижегородская область,
г. Бор, ул. Интернациональная, д. 22

Предписание N 174/1/21

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя школа № 12

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору А. И. Кузнецова от 01.11.2019 №174, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «08» ноября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «26» ноября 2019 г. Начальником отделения ОНД и ПР по г. о. г. Бор - Государственным инспектором городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору Ильиным Денисом Александровичем проведена плановая выездная проверка здания и территории школы по адресу: Нижегородская область, город Бор п. Неклюдово, ул. Дружба, д. 1А

(наименование объекте надзора и его адрес)

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с исполняющей обязанности директора МАОУ СШ № 12 Шадриной Ириной Владимировной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только
				я только

	нарушения	нарушены		выполнение)
1	2	3	4	5

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов потолка в зальном помещении учебного кабинета А1 (пластиковые панели).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29	28 июля 2020 г.	
2.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов потолка в зальном помещении учебного кабинета Б2 (плиты из пенополистирола).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29	28 июля 2020 г.	
3.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов потолка в зальном помещении учебного кабинета Б3 (плиты из пенополистирола).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29	28 июля 2020 г.	
4.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов потолка в зальном помещении учебного кабинета Б6 (плиты из пенополистирола).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29	28 июля 2020 г.	
5.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов потолка в зальном помещении учебного кабинета Б7 (плиты из пенополистирола).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29	28 июля 2020 г.	
6.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов потолка в зальном помещении учебного кабинета Б9 (плиты из пенополистирола).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29	28 июля 2020 г.	
7.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов потолка в зальном помещении учебного кабинета А3 (плиты из пенополистирола).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29	28 июля 2020 г.	
8.	Не подтверждены показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материала-	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	28 июля 2020 г.	

	лов потолка в зальном помещении столовой (пластиковые панели).	сти» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 29		
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
9.	Не представлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 27; СП 12.13130.2009 (ранее действовало требование НПБ 105-03)	28 июля 2020 г.	
10.	На остекленных дверях в школе не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 8.2.6 (ранее действовало требование п. 5.31 СНИП 31-06-2009)	28 июля 2020 г.	
11.	Помещение производственного назначения (мастерская) не выделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 (ранее действовало требование п. 7.4 СНИП 21-01-97*)	28 июля 2020 г.	
12.	Помещение производственного назначения (мастерская) не выделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 (ранее действовало требование п. 7.4 СНИП 21-01-97*)	28 июля 2020 г.	
13.	Помещение складского назначения в кухне не выделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 (ранее действовало требование п. 7.4 СНИП 21-01-97*)	28 июля 2020 г.	
14.	Помещение складского назначения в мастерской не выделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 (ранее действовало требование п. 7.4 СНИП 21-01-97*)	28 июля 2020 г.	
15.	Ряд помещений в подвале здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Прил. А. п. А.4 СП 5.13130.2009	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2013 прил. А, п. А.4 (ранее действовало требование НПБ 110-03)	28 июля 2020 г.	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей,				

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

16.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (склад кухни, мастерская, склад в мастерской, электрощитовая и пр.).	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,	28 июля 2020 г.	
17.	Запор на двери эвакуационного выхода из помещения спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,	28 июля 2020 г.	
18.	Осуществляется использование технического помещения (электрощитовой) для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,	28 июля 2020 г.	
19.	Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,	28 июля 2020 г.	
20.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (фактически 2 фонаря на 300 человек).	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,	28 июля 2020 г.	
21.	Линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещении спортивного зала находятся в неисправном состоянии (разбиты кабель каналы, линии провисли).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,	28 июля 2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований по-

жарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник отделения ОНД и ПР по г. о. г. Бор - государственный инспектор городского округа г. Бор Нижегородской области по пожарному надзору Ильин Денис Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)

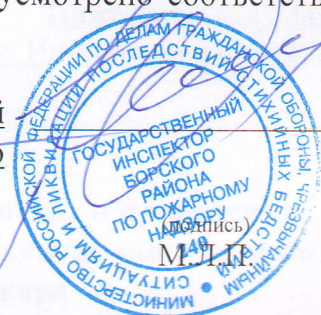

"26" ноября 2019 г.


Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ СШ № 12

Ефимов В. Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" ноября 2019 г.


(подпись)

Телефоны доверия»:

(83 1) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(83 159)–2-43-30 ОНД и ПР по г. о. г. Бор УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области